

Code	92198	92198	92198	92198
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkaanwenden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische voorschriften.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingsspanning.
	Aufgrund der hohen Einschaltströme von elektronischen Vorschaltgeräten und LED-Treibern ist die maximale Anzahl der schaltbaren Leuchten begrenzt. Bei einer großen Anzahl an Lasten sollte ein externes Schütz eingesetzt werden. Alle geschalteten Lasten müssen fachgerecht entstört sein (wir empfehlen dazu unsere RC-Löschnücker).	The total number of switchable loads is limited due to high inrush currents of electronic ballasts and LED drivers. In case of a large number of connected loads please use an external contactor. For all connected loads, proper interference suppression is obligatory (we recommend to use our arc extinction kits).	Le nombre total de luminaires commutables est limité à cause des courants d'appel élevés des ballasts électriques et drivers LED. En cas de forte charge totale raccordée veuillez utiliser un contacteur externe. Toutes les charges commutées doivent être déparasitées de manière adéquate (nous recommandons l'utilisation de nos filtres anti-arc).	De maximum belasting is beperkt omdat de hoge inschakelstroom van elektronische ballasten en LED drivers tegen te gaan. Wanneer er veel armaturen geschakeld dienen te worden, is het aan te raden om een externe contactor te gebruiken. Alle geschakelde belastingen moeten op deskundige wijze worden ontstoord (wij raden aan om onze RC-filters te gebruiken).
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
	Das Gerät ist ein fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit kreisförmigem Erfassungsbereich. Bewegungsmelder schalten das Licht automatisch in Abhängigkeit von anwesenden Personen (Bewegung) und der Umgebungshelligkeit. Das Licht wird eingeschaltet, falls die Umgebungshelligkeit unterhalb einer am Gerät verstellbaren Einschaltschwelle liegt und eine Bewegung erkannt wird. Das Licht bleibt solange eingeschaltet, wie das Gerät Bewegung detektiert (unabhängig vom Lichtwert) plus der eingestellten Nachlaufzeit.	The device is a remote control-capable motion detector for ceiling mounting (interior applications) having a circular detection area. Motion detectors automatically control the light, based on people being present (motion) and on the ambient light level. The detector switches the light on if the ambient light level is below a switch-on threshold (which can be set on the device) and movement is detected. The light remains switched on as long as the detector detects movement (independent of the lighting level) plus follow-up time.	L'appareil est un détecteur de mouvement télécommandable pour montage apparent (applications intérieures) avec plage de détection circulaire. Les détecteurs de mouvements allument automatiquement la lumière en fonction de personnes présentes (mouvements) et de la luminosité ambiante. Le détecteur allume la lumière lorsque la luminosité ambiante est inférieure à un seuil d'enclenchement réglable au niveau de l'appareil et qu'un mouvement est détecté. La lumière reste allumée tant que le détecteur détecte des mouvements (indépendamment de la valeur de la luminosité) plus la durée de temporisation.	Deze melder is een op afstand bedienbare bewegingmelder voor plafondmontage (binnen-toepassingen) met een circulair detectiebereik. De bewegingmelder stuurt de verlichting aan de hand van bewegingen en de gemeten lichtwaarde. Wanneer de eerste beweging gedetecteerd wordt, meet de melder eenmalig het aanwezige licht. Indien deze waarde lager is dan de ingestelde luxwaarde, schakelt de melder de verlichting in. De verlichting gaat pas uit na de laatste beweging (onafhankelijk van het lichtniveau) plus het verstrijken van de nalooptijd.




92198

DE Montage

UK Mounting

FR Montage

NL Montage

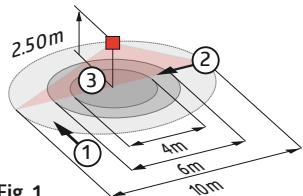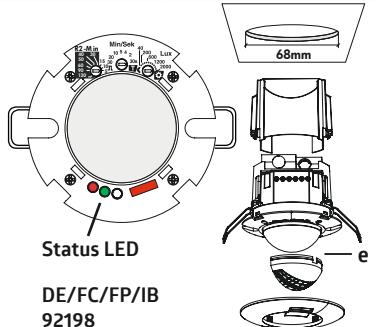


I	①	②	③
2.50 m	Ø 10.00 m	Ø 6.00 m	Ø 4.00 m
5.00 m	Ø 20.00 m	Ø 12.00 m	-

	Die mitgelieferte Abdeckung nach Einführung der Anschlusskabel auf den Melder aufstecken.	Mount the cover after introduction of the power cables.	Positionner le capot après l'introduction des câbles d'alimentation.	Afdekkap monteren na het aansluiten van de draden.
	Ausgrenzen von Störquellen	Exclude sources of interference	Exclusion des sources de perturbation	Detectiegebied en storingsbronnen uitsluiten
	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern (e) der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (e).	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être surveillées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée (e).	Indien het detectiebereik van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdeklamellen (e).
	Selbstprüzyklus	Self-test cycle	Cycle d'auto-contôle	Zelftestcyclus
	Nach Stromanschluss durchläuft der Melder einen Selbstprüzyklus von 60 Sekunden (LEDs blitzen). In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected (LEDs flash). During this time the device does not respond to movement.	Après le raccordement électrique, le détecteur effectue un cycle d'auto-contôle de 60 sec. (les LED clignotent). Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.	Nadat de spanning is aangesloten, doorloopt de melder een zelftestcyclus van 60 sec. (LEDs knipperen). Tijdens deze cyclus reageert de detector niet op beweging.
	LED-Funktionsanzeigen nach jeder Netz wiederkehr	LED function indicators after each mains recovery	Indicateurs de fonctionnement à LEDs après chaque retour de la tension	Indicatie LED's na elke spanningsonderbreking
	Normalbetrieb - Melder programmiert - rot blinkt schnell (2x/s) - Melder nicht programmiert - rot blinkt (1x/s)	Standard mode - Detector programmed - red flashes quickly (2x/sec.) - Detector not programmed - red flashes (1x/sec.)	Mode normal - DéTECTeur programmé - LED rouge clignote rapidement (2x/sec) - DéTECTeur non programmé - LED rouge clignote (1x/sec.)	Standaard werking - Melder is ingesteld - rood knippert snel (2x/sec.) - Geen instellingen - rood knippert (1x/sec.)
	LED-Funktionsanzeigen	LED function indicators	Indicateurs de fonctionnement à LEDs	Indicatie LED's na zelftestcyclus
	Bewegungserkennung - rot blinkt	Motion detection - red flashes	Détection de mouvement - LED rouge clignote	Bewegingsdetectie - rood knippert
	Impulsgeber aktiv - rot und grün blinken alle 4 s	Impulse mode active - red and green flash one time all 4 sec.	Mode impulsion active - LED rouge et verte clignotent une fois toutes les 4 sec	Impuls functie actief - rood en groen knipperen samen elke 4 seconden
	Hardware Reset	Hardware Reset	Réinitialisation du matériel	Hardware-reset
	Reset: Das Einstellen auf "Test" und „Sonne“ aus jeder beliebigen anderen Position bewirkt einen „Reset“ des Gerätes. Das heißt, dass sämtliche anderen Einstellungen gelöscht werden und das Gerät auf Werkseinstellung gesetzt wird (schnelle Blinken aller LEDs für 5s).	Reset: The setting of the potentiometers to "test" and "sun" from any other position causes a reset of the device. That means all other settings are reset to factory settings (fast flashing of all LEDs for 5 sec.).	Réinitialisation : Le passage aux réglages « Test » et « Soleil » de n'importe quelle autre position provoque une « Réinitialisation » de l'appareil. C.-à-d. que tous les paramètres réglés sont effacés et le détecteur est remis aux réglages d'usine (clignotement rapide de toutes les LED pendant 5 sec.).	Reset: Wanneer de potentiometers vanuit welke positie ook op zon en test worden gedraaid, wordt het toestel gereset. Dit betekent dat alle andere instellingen gewist en het apparaat is ingesteld op fabrieksinstelling (snel knipperen van alle LED's voor 5 sec.).
	EU-Konformitätserklärung	UK declaration of conformity	Déclaration de conformité UE	EU-Conformiteitsverklaring
	Das Produkt erfüllt die Richtlinien über 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) 2. die Niederspannung (2014/35/EU) 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) und (2015/863/EU)	This product respects the directives concerning 1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016 2. Electromagnetic Compatibility Regulation 2016 3. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012	Ce produit répond aux directives sur 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) 2. la basse tension (2014/35/UE) 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) et (2015/863/UE)	Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU)

Contact

B.E.G. UK Ltd., Apex Court -
Grove House · Camphill Road ·
West Byfleet, Surrey KT14 6SQ

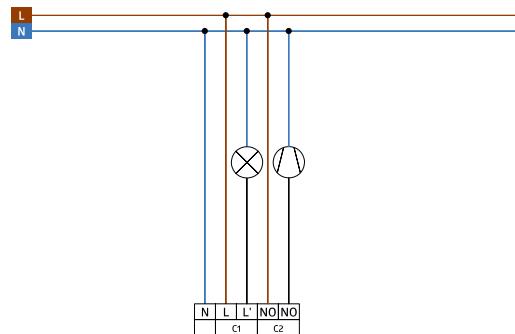92198	DE Technische Daten	UK Technical data	FR Caractéristiques techniques	NL Technische gegevens
110-240 V~, 50/60 Hz ca./approx. 0.5 W	Spannung Leistungsaufnahme	Voltage Power input	Tension Consommation	Spanning Energieverbruik
	Anschlussklemmen: für eindrähtige Leiter für feindrähtige Leiter	Terminal clamps: for solid one-wire conductors for fine-stranded conductors	Bornes de raccordement: conducteurs à fil rigide pour conducteurs à fils fins	Aansluitklem: eendradige geleider voor fijnaderige geleider
360° 2 m / 5 m / 2.5 m	Erfassungsbereich	Area of coverage	Zone de détection	Detectiehoek
Fig. 1 2.5 m / 18°C	Montagehöhe min./max./ empfohlen	Mounting height min./max./ recommended	Höheur de montage min./max./ recommandé	Montagehoogte min./max./ aanbevolen
① = max. Ø 10 mm ② = max. Ø 6 mm ③ = max. Ø 4 mm	Reichweite bei Montagehöhe Umgebungstemperatur	Range of coverage at mounting height Ambient temperature	Portée pour une hauteur de montage de température ambiante	Bereik op montagehoogte Omgevingstemperatuur
1 quer 2 frontal 3 sitzend	1 across 2 towards 3 seated	1 across 2 towards 3 seated	1 transversale 2 frontale 3 Activité assise	1 dwars 2 frontaal 3 zittend
II / IP23 Ø 83 x 81 mm	Schutzklasse / Schutztart	Class / Degree of protection	Classe / Type de Protection	Klasse / Beschermlingsgraad
-25°C ~ +50°C	Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Afmetingen
78 mm	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgevingstemperatuur
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung bezogen auf 2,5 m Montagehöhe	Monitored surface, when the detector is mounted at 2.5 m mounting height and for tangential approach	Surface surveillée, lorsque le détecteur est monté à la hauteur 2,5 m et pour une approche tangentielle	Detectiezone, wanneer de melder gemonteerd is op 2,5 m hoogte en voor dwars langs de melder lopen	
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	Channel 1 (lighting control)	Channel 1 (contrôle d'éclairage)	Canal 1 (lichtsturing)	
C1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0,5	Relais-Kontakt vorläufiger Wolframkontakt Schalteistung	Relay contact tungsten pre-make contact Switching capacity	Contact relais précontact en tungstène Puissance	Relais contact met wolfram-vorloopcontact Schakelvermogen
Ip (20ms) = 165 A	max. Einschaltspitzenstrom (Relais)	max. inrush peak current (relay)	Courant d'appel de pointe max. (relais)	max. inschakelpiekstroom (relais)
Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)	Channel 2 (HVAC control potential-free (dry))	Channel 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)	Canal 2 (Toestelsturing potentialvrij)	
C2 μ - NO 3 A (230 V) cosφ = 1	Relais-Kontakt potentialfrei Schakelstellung Kanal 2	Relay contact potential-free Load channel 2	Contact relais libre de potentiel Puissance canal 2	Relais contact potentialvrij Schakelvermogen kanaal 2
A Min/Sek B 5-10 S C 2-5 Min A = 30S - 30min/Test/JL B = 10 - 2000 Lux C = 5 - 120 min	Einstellungen durch Potentiometer	Settings via potentiometers	Réglages par potentiomètres	Instellingen met potentiometers
Nachlaufzeit Kanal 1 Einschaltschwelle Nachlaufzeit Kanal 2	Nachlaufzeit Kanal 1 Einschaltschwelle Nachlaufzeit Kanal 2	Follow-up time channel 1 Switch-on threshold Follow-up time channel 2	Durée de temporisation canal 1 Seuil d'enclenchement Durée de temporisation canal 2	Nalooptijd kanaal 1 Drempelwaarde Nalooptijd kanaal 2
A = 10 min B = 500 Lux	Werkseinstellung Nachlaufzeit Kanal 1 Einschaltschwelle	Factory settings Follow-up time for channel 1 Switch-on threshold	Prérglages d'usine Durée de temporisation canal 1 Seuil d'enclenchement	Fabrieksinstellingen Nalooptijd kanaal 1 Inschakeldrempel
	Schematisches Schaltbild	Schematic diagram	Schéma de raccordement	Aansluitschema
	Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!		Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!
	Zubehör	Accessory	Accessoires	Accessoires
92159	Fernbedienung IR-PD-Mini	Remote control IR-PD-Mini	Télécommande IR-PD-Mini	Afstandsbediening IR-PD-Mini
92115	Fernbedienung IR-PD3N-2C	Remote control IR-PD3N-2C	Télécommande IR-PD3N-2C	Afstandsbediening IR-PD3N-2C
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapter	Adaptateur BLE-IR	BLE-IR-Adapter
10880	RC-Löschnügel	RC-Arc extinction kit	Kit Anti-arc	Overspanningsbegrenzer
92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	Wire basket BSK (Ø 200 x 90 mm)	Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

	Accessory	Accessoires	Accessoires
92159	Fernbedienung IR-PD-Mini	Remote control IR-PD-Mini	Télécommande IR-PD-Mini
92115	Fernbedienung IR-PD3N-2C	Remote control IR-PD3N-2C	Télécommande IR-PD3N-2C
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapter	Adaptateur BLE-IR
10880	RC-Löschnügel	RC-Arc extinction kit	Kit Anti-arc
92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	Wire basket BSK (Ø 200 x 90 mm)	Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

92198	DE Fehlersuche	UK Trouble shooting	FR Dépannages	NL Foutopsporing
	<p>1. Die angeschlossene Lampe schaltet nicht</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Lampe ist defekt: <i>Lampe ersetzen</i> Keine Netzspannung vorhanden: <i>Die Sicherung in der Unterverteilung überprüfen</i> Die Einschaltschwelle ist nicht korrekt eingestellt: <i>Schwelle mit Potentiometer korrigieren</i> Die Linse des Sensorsatzes ist beschmutzt: <i>Linse reinigen</i> 	<p>1. Lamp does not light up</p> <ul style="list-style-type: none"> Lamp may be defect: <i>Replace lamp</i> No mains connection/power: <i>Check connection and mains fuse by qualified electrician</i> Incorrect setting of switch-on threshold: <i>Correct setting of threshold (potentiometer)</i> Lens of sensor unit obstructed by dirt or other objects: <i>Clean lens</i> 	<p>1. La lampe ne s'allume pas</p> <ul style="list-style-type: none"> La lampe est défectueuse: <i>remplacer celle-ci</i> Pas de courant: <i>contrôler les fusibles de l'installation</i> Le seuil d'enclenchement n'est pas correctement réglé : <i>Corriger le seuil à l'aide du potentiomètre</i> La lentille du détecteur est encrassée : <i>Nettoyer la lentille</i> 	<p>1. De verlichting schakelt niet</p> <ul style="list-style-type: none"> De verlichting is defect: <i>Lamp vervangen.</i> Geen spanning aanwezig: <i>Controleer of de zekering ingeschakeld is.</i> De drempelwaarde is foutief ingesteld: <i>De juiste drempelwaarde instellen</i> Lens van de melder is vuil: <i>Lens reinigen.</i>
	<p>2. Die angeschlossene Leuchte schaltet zu spät ein oder die Reichweite ist zu klein</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Melder ist zu hoch montiert: <i>Gegebenenfalls Befestigungshöhe korrigieren.</i> Die Einschaltschwelle ist nicht korrekt eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> - Schwelle mit Potentiometer korrigieren - Erfassungsempfindlichkeit korrigieren 	<p>2. Lamp turns ON too late or detection range too small</p> <ul style="list-style-type: none"> The detector is mounted too high: <i>Correct mounting height if required.</i> Incorrect setting of switch-on threshold: <ul style="list-style-type: none"> - Correct setting of threshold (potentiometer) - Correct the detection sensitivity 	<p>2. La source de lumière raccordée s'allume trop tard ou la portée est trop faible</p> <ul style="list-style-type: none"> Le détecteur est installé à une trop grande hauteur : <i>Si nécessaire, corriger la hauteur de montage.</i> Le seuil d'enclenchement n'est pas correctement réglé : <ul style="list-style-type: none"> - Corriger le seuil à l'aide du potentiomètre - Corriger la sensibilité de détection 	<p>2. De aangesloten verlichting schakelt te laat in</p> <ul style="list-style-type: none"> De melder is op te grote hoogte geïnstalleerd: <i>Indien nötig, Installationshoogte corrigen.</i> Drempelwaarde van de melder is foutief ingesteld: <ul style="list-style-type: none"> - Luxwaarde aanpassen met potentiometer - Pas de ingestelde gevoeligheid aan.
	<p>3. Die Leuchte bleibt dauernd eingeschaltet</p> <ul style="list-style-type: none"> Permanente Wärmebewegungen im Erfassungsbereich: <i>Wärmequelle entfernen. Den korrekten Betrieb des Melders durch Abdecken der Linse kontrollieren. Nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit muss der Melder das Licht ausschalten.</i> Der Melder liegt parallel zu einem Schalter, der manuelle Einschalten des Lichts ermöglicht: <i>Gegebenenfalls Schaltung korrigieren</i> 	<p>3. Lamp stays ON continuously</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuous thermal activity detected within detection area: <i>Remove heat source. Check proper function of the detector by covering the lens. After expiry of the follow-up time, the detector has to turn OFF lighting.</i> The detector is connected in parallel to a manual override switch: <i>Connect switch correctly</i> 	<p>3. La lumière raccordée reste allumée en permanence</p> <ul style="list-style-type: none"> Perturbations infrarouges permanentes dans la plage de détection : <i>Eliminer la source de chaleur. Contrôler bon fonctionnement du détecteur en couvrant la lentille. Après écoulement de la température réglée le détecteur doit éteindre la lumière.</i> Un interrupteur est raccordé en parallèle avec le détecteur pour la commutation manuelle de l'éclairage : <i>Contrôler la position de cet interrupteur</i> 	<p>3. De aangesloten verlichting blijft permanent ingeschakeld</p> <ul style="list-style-type: none"> Storingsbron binnen het detectiebereik: <i>Storingsbron verwijderen.</i> De correcte werking van de melder controleren door de lens te dekken. Nadat de ingestelde nalooptijd verstrekken is, moet de melder het licht uitschakelen. De melder is parallel verbonden met een schakelaar om het licht handmatig te schakelen: <i>In dit geval de schakeling corrigeren.</i>
	<p>4. Ungewolltes Einschalten des Lichtes</p> <ul style="list-style-type: none"> Bewegungen von Wärmequellen im Erfassungsbereich: <ul style="list-style-type: none"> - Melder nicht in der Nähe von Heizkörpern und Lüftern montieren. - Auch Tiere können vom Melder als sich bewegende Wärmequellen erfasst werden. 	<p>4. Unintended switching of light</p> <ul style="list-style-type: none"> Movement of heat sources within detection area: <ul style="list-style-type: none"> - Do not install the detector in the vicinity of radiators, fans or air vents. - Animals are detected as moving heat sources, too. 	<p>4. Enclenchement intempestif de la lumière</p> <ul style="list-style-type: none"> Mouvements des sources de chaleur dans la plage de détection: <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas monter le détecteur à proximité de radiateurs et ventilateurs. - Les animaux peuvent également être détectés par le détecteur comme sources de chaleur. 	<p>4. Ongewilg inschakelen van de verlichting</p> <ul style="list-style-type: none"> Bewegingen van warmtebronnen binnen het detectiebereik: <ul style="list-style-type: none"> - Installeer de melder niet in de buurt van radiatoren, airco systemen of ventilators. - Dieren worden ook als een bewegende warmtebron gedetecteerd.
	Produktseite im Internet	Product page on the internet	Page produit sur notre site internet	Productpagina op het internet



Code	92198	92198	92198	92198
	DK Sikkerhedsforskrift	ES Avisos de seguridad	IT Indicazioni di sicurezza	PT Instruções de segurança
	Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af elektro- og sagknytende personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en elektro- og sagknytende person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.	MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.	I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole elettrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestrate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.	MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.
	Sluk for spændingen før monteringen! Denne sensor er ikke egnet til åbning.	i Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación ! Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.	Prima del montaggio disinserire la tensione! Questo apparecchio non è adattato come protezione per lo scollegamento della rete principale.	Antes de iniciar os trabalhos de instalação, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada! Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão.
	Det totale antal af forkoblinger og LED drivere kan være begrænset af den høje startstrøm. Er der tale om et stort antal tilsluttet forkoblinger, skal der anvendes en ekstern kontaktor. For alle tilkoblede belastninger er en passende støjdæmpning obligatorisk (vi anbefaler brug af vort sæt til lysbueslutning.)	Por favor, tenga en cuenta que el pico de arranque de luminarias LED y balastos electrónicos limita el número máximo de luminarias que pueden conectarse a un detector. Le recomendamos consulte los valores de pico de arranque de las luminarias utilizadas y en caso necesario, utilice un contactor para realizar la maniobra. Con el fin de evitar encendidos indeseados por la presencia de corrientes parasitarias en la red, se recomienda utilizar nuestro elemento supresor RC.	La potenza massima commutabile può risultare ridotta a causa della corrente di spunto di apparecchiature elettroniche e LED. Se necessario utilizzare un contattore esterno. Per i carichi fortemente induttivi si consiglia di utilizzare il nostro filtro antidisturbo (kit antiarco). Con el fin de evitar encendidos indeseados por la presencia de corrientes parasitarias en la red, se recomienda utilizar nuestro elemento supresor RC.	Devido às elevadas correntes de ligação de balastos elettrónicos e controladores LED, o número máximo de luzes comutáveis é limitado. No caso de um grande número de cargas, deve aplicar-se um contactor externo. A fim de evitar avarias no dispositivo devido à presença de sobrecargas, recomendamos a utilização de elementos supressores RC.
	Les denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilsigtede anvendelse.	Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.	Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.	Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.
	Funktionsmåde	Funcionamiento	Funzionamento	Modo de funcionamento
	Dette er en fjernbetjent bevægelsessensor til loftsmontering (indvendig brug) med et cirkulært detektionsområde.	Este modelo es un detector de movimiento para montaje en techo, programable vía mando a distancia. Está concebido para aplicaciones en interiores y cuenta con una área de detección circular.	Il prodotto è un rilevatore di movimento telecomandabile per installazione a soffitto in interni con area di rilevamento circolare e a 2 canali di commutazione (Canale Luce e Canale HVAC).	O aparelho é um detector de movimento para montagem no teto, com programação por comando à distância, para aplicações interiores, com área de deteção circular.
	Bevægelsessensor som automatisk styre lyset alt afhængig af, om der er tilstedeværelse og niveauet for dagslysindfaldet. Bevægelsessensoren tænder lyset hvis der er mindre dagslys end den programmeret værdi (denne værdi kan indstilles på sensoren) og sensoren ser en bevægelse. Sensoren holder lyset tændt så længe der er tilstedeværelse i rummet (afhængig af dagslysindfaldet).	Los detectores de movimiento controlan automáticamente el encendido y apagado de la iluminación en función de la presencia de personas en la zona y el nivel de luz ambiental. El detector conectará la iluminación si el nivel de luz ambiental está por debajo del valor consigna programado y se detecta movimiento en la zona. Una vez conectada, la iluminación permanecerá encendida mientras se detecte movimiento en la zona (sin tener ya en cuenta el nivel de luz ambiental).	Rilevatore di movimento per il controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza di persone e del valore di luce presente. Il rilevatore accende la luce se il livello di luminosità presente è inferiore al valore impostato (sul dispositivo) e viene rilevata la presenza. La luce resta accesa finquando vengono rilevati movimenti (indipendentemente dal valore di luminosità presente).	Os detectores de movimento ligam automaticamente a luz em função da presença de pessoas (movimento) e da luminosidade ambiente. A luz é ligada se a luminosidade ambiente estiver abaixo de um limiar de ativação ajustável no aparelho e for detetado um movimento. A luz permanece ligada enquanto o aparelho detetar movimento (independentemente do valor de luminosidade) e durante o período de desativação ajustado.




92198

DK Montering

ES Montaje

IT Montaggio

PT Montagem

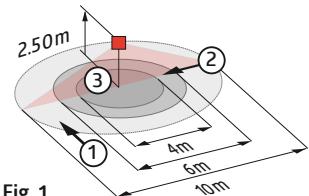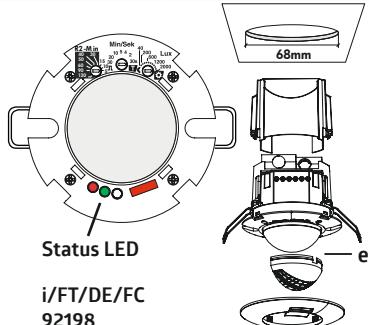


	1	2	3
2.50 m	Ø 10.00 m	Ø 6.00 m	Ø 4.00 m
5.00 m	Ø 20.00 m	Ø 12.00 m	-

	Påsæt det medfølgende dæksel på sensoren efter montering af kablet.	Después de insertar los cables de conexión, coloque la cubierta suministrada en el detector.	Dopo aver inserito i cavi di collegamento, posizionare il coperchio in dotazione sul rilevatore.	Depois de inserir os cabos de ligação, coloque a tampa fornecida com o detector.
	Afblanding af områder som ikke skal detekteres	Reducción del área de detección para evitar perturbaciones	Delimitazione delle fonti di disturbo	Exclusão de fontes de interferência
	Hvis sensorens registreringsområde er for stor, eller der registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdækningssclips (e).	En el caso de que el área de detección por defecto del detector sea demasiado grande o cubra zonas que no deban ser vigiladas, puede reducirse/acortarse cómodamente el área de detección utilizando las carátulas obturadoras adjuntas (e).	Se il campo di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre i campi che non devono essere sorvegliati, si può ridurre o limitare il campo a seconda del fabbisogno usando le clip di protezione in dotazione (e).	Se a área de deteção do detector for demasiado extensa ou se forem cobertas áreas que não pretende monitorizar, é possível reduzir ou limitar a área, conforme as necessidades, utilizando as lamelas de cobertura (e) fornecidas.
	Selvtestcyklus	Ciclo de autocontrol	Ciclo di autotest	Ciclo de autoteste
	Efter tilslutning gennemgår sensoren en selvtestcyklus, som varer 60 sekunder (LED blinker). I denne periode reagerer sensoren ikke på bevægelse.	Tras la conexión a la alimentación, el detector realiza un ciclo de autocontrol durante 60 segundos. Los LEDs de la unidad parpadean. Durante este tiempo, el aparato no responde al movimiento.	Dopo aver eseguito l'allacciamento elettrico il rilevatore esegue per 60 secondi un ciclo di test (LEDs intermittenuti). In questo momento il dispositivo non reagisce al movimento.	Após a ligação à corrente, o detector executa um ciclo de autoteste de 60 segundos (os LEDs piscam). Durante esse tempo o dispositivo não responde ao movimento.
	LED-funktionsvisninger efter hvert netværk gentagelse	Indicadores LED tras conexión a la red eléctrica	LED indicatori di funzionamento dopo ogni ripristino della tensione di rete	Indicações de funcionamento de LED após cada restabelecimento da alimentação elétrica
	Normaldrift • Programmeret sensor - rød blinker hurtigt (2x/s) • Ikke-programmeret sensor - rød blinker (1x/s)	Modo estándar • Detector programado - LED rojo parpadea rápidamente (2x/s) • Detector sin programación - LED rojo parpadea (1x/s)	Funzionamento normale • Sensore programmato - rosso lampeggiante veloce (2x/s) • Sensore non programmato - rosso lampeggiante (1x/s)	Funcionamento normal • Detetor programado - vermelho piscá rapidamente (2x/s) • Detetor não programado - vermelho piscá (1x/s)
	LED-Funktionsvisninger	Indicadores LED	LED indicatori di funzionamento	Indicações de funcionamento dos LED's
	Bevægelsesregistrering - rød blinker Impulsdrift aktiv - rød og grøn blinker en gang hver 4 sek.	Detección de movimiento - LED rojo parpadea Funció impulsiva activa - LEDs rojo y verde parpadean una vez cada 4 seg.	Rilevamento movimento - rosso lampeggiante Modalità a impulsi attivata - rosso e verde lampeggiano una volta ogni 4 sec.	Detectão de movimento - vermelho piscá Funcionamento por impulsos ativo - vermelho e verde piscam a cada 4 s
	Hardware reset	Reseteo del detector	Reset	Reinic平ar o detector
	Reset: at sætte indstillingerne til "test" og "sol" fra enhver anden position medfører et "reset" på sensoren. Dette medfører, at samtlige programmerede parametre slettes (alle LED'er blinker hurtigt i 5sek.).	Reset: Si se sitúan los potenciómetros en "TEST" y "SOL" se reseteará la configuración del detector, por lo que todos los valores programados se borran (los LEDs parpadean rápidamente durante 5 seg.).	Reset: impostando „Test“ e „Sole“ da qualsiasi altra posizione si attiva il „reset“ dell'apparecchio, vale a dire che tutti i parametri impostati vengono cancellati (lampeggio veloce di tutti i LED per 5 sec.).	Reinic平ização: o ajuste dos potencímetros para „Test“ e „Sol“ reinicializam as configurações do detector apagando todos os outros ajustes, repondo assim as configurações de fábrica (todos os LEDs piscam rapidamente durante 5s).

EU Overensstemmelseserklæring	Declaración de conformidad UE	Dichiarazione di conformità UE	Declaração de conformidade UE	
	Dette produkt overholder direktivene om 1. Elektromagnetiske kompatibilitet (2014/30/EU) 2. Laagspænding (2014/35/EU) 3. Begrensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU) 4. Stærkstrømbekendtgørelsen	Este producto cumple con las directivas siguientes 1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) 2. Baja tensión (2014/35/UE) 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE) y (2015/863/UE)	Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) 2. Bassa tensione (2014/35/UE) 3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE) e (2015/863/UE)	O produto está em conformidade com as diretrizes relativas 1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE) 2. à baixa tensão (2014/35/UE) 3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE) e (2015/863/UE)

92198	DK Tekniske data	ES Datos técnicos	IT Dati tecnici	PT Dados técnicos
110-240 V~, 50/60 Hz ca./approx. 0.5 W	Spænding Egetforbrug 	Tensión de alimentación Consumo Terminaler: til faste ledere til flintrådede ledere	Tensione Potenza assorbita Terminali: per conduttori solidi per conduttori a filo sottile	Tensão Consumo de energia Terminals: para conductores rígidos para conductores de hilo fino
360° 2 m / 5 m / 2.5 m	Detekteringsområde	Ángulo de detección	Campo di rilevamento	Área de deteção
Fig. 1 2.5 m 18°C ① = max. Ø 10 mm ② = max. Ø 6 mm ③ = max. Ø 4 mm	Monteringshøjde min./maks./ anbefalet	Altura de montaje min./máx./ recomendada	Altezza installazione consentita/ min./max./Suggerita per la miglior performance	Altura de montagem min./máx./ recomendada
Ø 83 x 81 mm -25°C ~ +50°C	Rækkevidde på Monteringshøjde Omgivelsernes temperatur	Alcance en m Altura de montaje Temperatura ambiente	Raggio d'azione a Altezza di montaggio Temperatura ambiente	Alcance a Altura de montagem Temperatura ambiente
78 m²	Overvåget område med tangen- tiel bevægelse relateret til en monteringshøjde på 2,5 m	1 tangential 2 frontal 3 sidden	1 transversal 2 frontal 3 fissa	1 transversal 2 frontal 3 Atividade sentada
II / IP23 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0.5	Beskyttelse / beskyttelseskasse	Grado de protección / clase	Tipo / classe di protezione	Classe / grau de proteção
Ø 83 x 81 mm -25°C ~ +50°C	Mål	Dimensiones	Dimensioni	Dimensões
78 m²	Omgivelsernes temperatur	Temperatura de funcionamiento	Temperatura di funzionamento	Temperatura ambiente
Kanal 1 (lysstyring)	Canal 1 (control de la luz)	Canale 1 (controllo della luce)	Canal 1 (controlo de luz)	
C1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0.5	Relækontakt forankoblet wolfram-kontakt Afbrysterstyrke Kanal 1	Contacto relé Contacto NA de tungsteno Potencia de conmutación Canal 1	Contatto relè contatto anticipato al tungsteno Carico di contatto Canale 1	Contato de relé Pré-contacto de tungsténio Potência de comutação Canal 1
I_p (20ms) = 165 A	max startstrøm (relæ)	Pico de arranque máx. (relé)	corrente di spunto di inserzione max (relè)	máx. pico de corrente admissível (relé)
Kanal 2 (HVAC-styring) - bevægelsesafhængig	Canal 2 (control HVAC) - dependiente del movimiento	Canale 2 (controllo HVAC) - dipendente dal movimento	Canal 2 (controlo HVAC) - dependente do movimento	
C2 μ - NO 3 A (230 V) cosφ = 1	Relækontakt potentialfri Afbrysterstyrke Kanal 2	Contacto relé libre de potencial Potencia de conmutación Canal 2	Contatto relè senza potenziale Carico di contatto Canale 2	Contato de relé sem potencial Potência de comutação Canal 2
A = 30s - 30min/Test/JL B = 10 - 2000 Lux C = 5 - 120 min	Kan programmers via potentiometerne	Ajustes via potenciómetro	Impostazioni tramite trimmer	Ajustes através do potenciômetro
A = 10 min B = 500 Lux	Efterløbstid Kanal 1 Luxværdi Efterløbstid Kanal 2	Temporizació de apagado Canal 1 Umbral de conmutación Temporización de apagado Canal 2	Tempo di ritardo Canale 1 Soglia accensione Tempo di ritardo Canale 2	Período de desativação Canal 1 Limiar de ativação Período de desativação Canal 2
Fabriksindstilling	Valores por defecto preconfigurados	Valori di fabbrica	Impostazioni di fabbrica	Ajuste de fábrica
A = 10 min B = 500 Lux	Efterløbstid Kanal 1 Luxværdi	Temporización de apagado Canal 1 Umbral de conmutación	Tempo di ritardo Canale 1 Soglia accensione	Período de desativação Canal 1 Limiar de ativação
Skematisk diagram	Esquema de conexión	Schema di cablaggio	Esquema elétrico	
	Skematisk diagram – bemærk tilslutningskablerne, når du tilslutter!	Esquema de conexión – por favor, observe los cables de conexión cuando los conecte.	Schema di cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cablaggio.	Esquema elétrico – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!

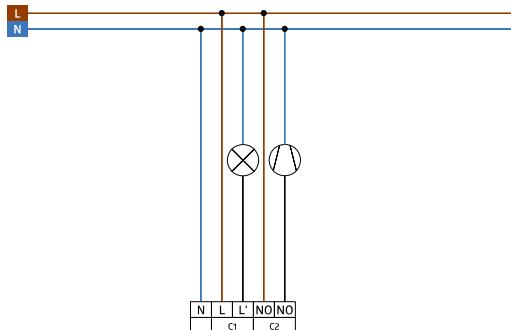

Tilbehør	Accesorios	Accessori	Acessórios
92159	Fjernbetjening IR-PD-Mini	Mando a distancia IR-PD-Mini	Telecomando IR-PD-Mini
92115	Fjernbetjening IR-PD3N-2C	Mando a distancia IR-PD3N-2C	Telecomando IR-PD3N-2C
93067	BLE-IR-Adapter	Adaptador BLE-IR	BLE-IR-Adapter
10880	RC-dæmperled	Elemento supresor RC	Filtro antidisturbo RC
92199	Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)



92198

DK Fejlsoegning**ES** Solución de problemas**IT** Ricerca errori**PT** Localização de falhas

	1. Den tilsluttede belysningskilde reagerer ikke <ul style="list-style-type: none"> Belysningskilden er defekt: <i>Skift belysningskilden</i> Der er ingen spænding: <i>Tjek underfordelingens sikring</i> Forkert indstilling af luxværdi: <i>Korrekt indstilling af luxværdi (potentiometer)</i> Linsen ved sensordelen er snævet: <i>Gør lisen ren</i> 	1. La luminaria no se enciende: <ul style="list-style-type: none"> La lámpara es defectuosa: <i>sustituyala</i> No hay corriente: <i>Haga verificar el circuito por un profesional</i> El umbral de conmutación es incorrecto: <i>Corrige el valor de conmutación en el potenciómetro</i> La lente del detector está sucia u obstruida: <i>Limpie la o retire los objetos</i> 	1. La lampadina collegata non si accende <ul style="list-style-type: none"> La lampadina è guasta: <i>sostituire la lampadina</i> Nessuna tensione di rete presente: <i>Controllare il fusibile nel gruppo di distribuzione.</i> Valore crepuscolare errato: <i>Correggere il valore crepuscolare (Potenzionimetro)</i> La lente del rilevatore è danneggiata: <i>Eventualmente pulire la lente del rilevatore.</i> 	1. A lâmpada ligada não liga <ul style="list-style-type: none"> A lâmpada está avariada: <i>Substituir a lâmpada</i> Não existe tensão de rede: <i>Peça a verificação do circuito por um profissional</i> O limiar de ativação não está corretamente ajustado: <i>Corrigir o limiar com o potenciômetro</i> A lente do sensor está suja: <i>Limpar a lente</i>
	2. Den tilsluttede belysningskilde tænder for sent, eller rækkevidden er ikke stor nok <ul style="list-style-type: none"> Sensoren er monteret for højt: <i>Korriger monteringshøjden, hvis dette er nødvendigt.</i> Forkert indstilling af luxværdi: <i>- Korrekt indstilling af luxværdi (potentiometer)</i> Kontroller detektionsfølsomheden 	2. La luminaria se enciende demasiado tarde, o la zona de detección es demasiado pequeña <ul style="list-style-type: none"> El detector está montado demasiado alto: <i>reajuste la altura</i> El umbral de conmutación es incorrecto: <ul style="list-style-type: none"> Corrige el valor de conmutación en el potenciómetro Corrige el nivel de sensibilidad de detección 	2. La lampadina collegata si accende troppo tardi o il raggio d'azione è troppo piccolo <ul style="list-style-type: none"> Il rilevatore è montato ad un'altezza troppo elevata: <i>Eventualmente correggere l'altezza di fissaggio.</i> Soglia di attivazione non corretta: <ul style="list-style-type: none"> Correggere il valore crepuscolare (Potenzionimetro) Verificare la sensibilità di rilevamento 	2. A luz liga-se demasiado tarde, ou a zona de deteção é demasiado pequena <ul style="list-style-type: none"> O detetor está montado a uma altura excessiva: <i>Se necessário, corrigir a altura de instalação.</i> O limiar de ativação não está corretamente ajustado: <ul style="list-style-type: none"> Corrigir o limiar com o potenciômetro Corrigir a sensibilidade de deteção
	3. Belysningskilden forbliver tændt konstant <ul style="list-style-type: none"> Permanente varmebevægelse i registreringsområdet: <i>Fjern varmekilder. Kontroller, at sensoren fungerer korrekt, ved at tildekke lisen. Efter den programmerede efterløbstid er udløbet, skal sensoren slukke for lyset</i> Sensoren ligger parallel til en kontakt, som gør den manuelle betjening af lyset mulig: <i>Hvis det er nødvendigt, korrigér kredsloeb</i> 	3. La luminaria permanece encendida <ul style="list-style-type: none"> Detección térmica constante debido a fuentes de calor externas, tales como conductos de calefacción/aire acondicionado cercanos, animales dentro de la zona, etc.: <i>Eliminar dicha fuente de calor. Comprobar el correcto funcionamiento del detector cubriendo la lente. Tras la temporización fijada el detector debe apagar la luz.</i> EL detector está conectado en paralelo con un interruptor manual en estado cerrado: <i>pulse el interruptor para abrirlo</i> 	3. La lampadina rimane accesa in modo permanente <ul style="list-style-type: none"> Movimenti termici permanenti nel campo di rilevamento: <i>Rimuovere la fonte di calore. Controllare il corretto funzionamento del rilevatore coprendo la lente. Al termine del ritardo di spegnimento impostato il rilevatore deve spegnere la luce.</i> Il rilevatore è collegato in parallelo a un interruttore che consente l'accensione manuale della luce: <i>Eventualmente correggere il circuito</i> 	3. A luz fica ligada de forma permanente <ul style="list-style-type: none"> Deteção térmica constante devido a fontes de calor externas, tais como grelhas de ventilação/ares condicionados próximos, passagem de animais, etc...: <i>Remover a fonte de calor. Verificar o correto funcionamento do detetor cobrindo a lente. Uma vez terminado o período de desativação ajustado, o detetor tem de desligar a luz.</i> O detetor encontra-se ligado em paralelo com um interruptor que permite ligar manualmente a luz: <i>Se necessário, corrigir o circuito</i>
	4. Korrigér programmering, hvis der er brug for det <ul style="list-style-type: none"> Bevægelser af varmekilder i registreringsområdet: <ul style="list-style-type: none"> Monter ikke sensoren i nærheden af radiatorer, ventilatorer eller udluftningsrør. Dyr detekteres også som varmekilder, der bevæger sig. 	4. Detecciones indeseadas <ul style="list-style-type: none"> Movimiento de fuentes de calor dentro de la zona de cobertura: <ul style="list-style-type: none"> No instale el detector cerca de fuentes de calor o de ventilación. Los animales son detectados al ser fuentes de calor. 	4. Accensione involontaria della luce <ul style="list-style-type: none"> Movimenti di fonti di calore nel campo di rilevamento: <ul style="list-style-type: none"> Non installare il rilevatore in prossimità di radiatori, ventilatori e condizionatori d'aria. La presenza di animali in movimento vengono rilevati dal sensore. 	4. Ligação inadvertida da luz <ul style="list-style-type: none"> Movimentos de fontes de calor na área de deteção: <ul style="list-style-type: none"> Não monte o detetor junto a aparelhos de aquecimento e ventiladores. Mesmo os animais podem ser identificados pelo detetor como fontes de calor em movimento.
	Datablad på Internet	Página del producto en Internet	Página del producto su Internet	Página do produto na Internet



Code	92198	92198	92198
	CZ Příprava montáže	PL Przygotowanie do montażu	HU Előkészítés, beállítás
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasilaním z sítě 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	A 110 - 240 V-s hálózaton történő munkavégzés csak hozzá értő szakember vagy hozzá értő személy felügyelete mellett az előírásoknak megfelelően történhet.
	Odpojte napájení před instalací. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájení.	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Urządzenie nie służy do izolowania innego sprzętu od sieci zasilającej.	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Az érzékelő nem alkalmas a terhelés hálózatról történő biztonságos leválasztására.
	Vzhledem k vysokým zapínacím proudům elektronických předfárných přístrojů a LED ovladačů je maximální počet zapínatelných svítidel omezený. Při vysokém počtu zážehů byste měli použít venkovní jistič. Všechny zapnuté zážehy musejí být odrušeny odborně (doporučujeme naše zhášecí RC články).	Całkowita liczba załączanych obciążzeń jest ograniczona ze względu na wysokie prądy rozruchowe stateczników elektronicznych i źródeł LED. W przypadku dużej liczby załączanych obciążzeń proszę stosować zewnętrzną przekąźnik. Dla wszystkich podłączonych obciążzeń niezbędne jest prawidłowe wytłumienie interferencji (zalecamy stosowanie naszych zestawów do przerywania luku).	A kapcsolható lámpák száma korlátozott az elektronikus elöttek és LED fényforrásoknagy bekapszolási árama miatt. Nagy számú lámpatest esetén kérjük alkalmazzon kontaktort!
	Před použitím zařízení si přečtěte tuTO pribalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia..	A készülék beépítése és üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédlet információinak ismerete.
	Provoz	Opis działania	Működés
	Zařízení je dálkově ovládaný pohybový detektor na strop pro vnitřní místnosti s detekčním rozsahem kruhového tvaru.	Czujnik obecności z prostym pomiarem światła o kolistej powierzchni obszaru detekcji (do zastosowań w pomieszczeniach), z opcją zdalnego sterowania pilotem.	A készülék távirányítható, beltéri, kör alakú érzékelési tartományú, mennyezeti mozgásérzékelő.
	Detektor pohybu automaticky spíná svítidla, v závislosti na přítomnosti osob (pohyb) a na hodnotě okolního světla. Detektor sepe svítidla v případě, že okolní hodnota světla je nižší než nastavená hodnota (kterou si nastavíme na zařízení) a při detekci pohybu. Svítidla zůstávají sepnuta po dobu snímání pohybu (v závislosti na světelné hodnotě).	Czujniki obecności automatycznie sterują oświetleniem, na podstawie obecności osób (ruch) i poziomu oświetlenia w otoczeniu. Czujnik włącza oświetlenie, jeżeli poziom światła w otoczeniu jest poniżej progu zmierzchowego (programowanego na urządzeniu) i zostanie wykryty ruch. Oświetlenie pozostanie załączone tak długo, jak długo czujnik wykrywa ruch (niezależnie od poziomu światła) plus zaprogramowany czas załączenia.	A mozgásérkélő a természetes fénytől és a mozgástól függően automatikusan kapcsolja a világítást. Az érzékelő automatikusan bekapszolja a világítást mozgás esetén ha a környezeti megvilágítás a beállított szint (a készüléken beállítható) alatt van. A világítás a mozgás érzékelése alatt bekapszolva marad (a megvilágítástól függetlenül) plusz az időzítés értéke.

92198

CZ Instalace

PL Instalacja

HU Beépítés




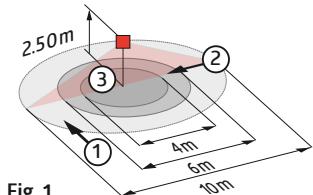


Fig. 1

	1	2	3
2.50 m	Ø 10.00 m	Ø 6.00 m	Ø 4.00 m
5.00 m	Ø 20.00 m	Ø 12.00 m	-

	Montáž krytu po zavedení napájecích kabelů.	Założyć pokrywę po podłączeniu przewodów.	A kábelek bevezetése után helyezze fel a kábelatot!
Zastínění zdrojů rušení	Eliminacja źródeł zakłóceń		Zavaró jelorrások kizárása
V případě, že je detekční oblast detektoru příliš velká, nebo jsou snímány nežádoucí oblasti, může se dosah detektoru redukovat přiloženými stínícími krytkami (e).	W przypadku, gdy obszar detekcji jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, które nie powinny być, zasięg można zmniejszyć lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych przedzeń maskujących (e).		Amenyiből a érzékelési területe túl nagy, vagy néhány térrészletet ki akar zární az érzékelési tartományból, az csökkenthető az árnyékolt lamellák használatával (e).
Testovací režim	Cykł auto-testu		Önteszt ciklus
Po prvotním připojení napětí se detektor uvede do 60 sekundového testovacího cyklu. Po jeho provedení je detektor připraven k provozu (LED blíká). V té době přístroj nebude reagovat na pohyb.	Przy pierwszym podłączeniu zasilania produkt wchodzi w początkowy 60-sekundowy cykl auto-testu. Czujnik obecności jest gotowy do pracy (diody LED migoczą). W tym czasie urządzenie nie reaguje na ruch.		Az első hálózatra kapcsoláskor az érzékelő 60mp-re öntesz üzemmódból kerül. Ezután a jelenlét érzékelő készén áll a működésre (a LED-k villognak). Ez alatt az idő alatt semmiféle mozgásra nem reagál.
Funkční indikátor LED po každém připojení k sítí	Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED po każdym wzniesieniu zasilania		LED-s funkció visszajelzés minden beállítás után
Standardní - Detektor je naprogramovaný - Červená blíká rychle (2x/s) - Detektor není naprogramovaný - Červená blíká (1x/s)	Tryb standaryzowany - Czujnik zaprogramowany - Czerwona dioda migocza szybko (2x/s) - Czujnik niezaprogramowany - Czerwona dioda migocza (1x/s)		Normál üzemmód - Programozott érzékelő - Piros gyorsan villog (2x/s) - Programozatlan érzékelő - Pirosan villog (1x/s)
Funkční ukazatele LED	Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED		LED-s funkció visszajelzés
Deteke pohybu - Červená blíká Impuls aktivní - Červená blíkne s detekováním pohybu (1x/4s)	Detectacja ruchu - Czerwona dioda migocze Impuls aktywny - Czerwona i zielona dioda migoczą 1 raz w ciągu 4 sek.		Mozgás érzékelése - Pirosan villog
Hardwarevý reset	Reset urządzenia		Hardver törlés
10, 5, 4, 2, 20, 30, 30s Test Min/Sek 600 1200 2000 Lux 40 200 Lux	Reset: Nastavení továrního nastavení (potenciometry w pozycji "Test" + "Slunce") způsobí, že všechny hodnoty jsou vymazány a je aktivován provozní režim továrního nastavení (rychle blíklající LED diody po dobu 5 sek.)	Reset: Przełączenie na „ustawienia fabryczne“ z jakiegokolwiek innego położenia powoduje reset/wyzerowanie urządzenia. To oznaca, że wszystkie aktywne w danym momencie tryby pracy zostają przywrócone do ustawień fabrycznych (wszystkie diody LED migoczą szybko przez 5 sekund).	Törles: A készüléken lévő potenciométerekek "TEST"-t és "nap" pozícióból való terkerése az érzékelő beállításainak törlését idézi el. Ebben az esetben minden paraméter a gyárilag előre beállított értékre áll (Smp-en keresztül a LED-k gyorsan villognak).
EU Prohlášení o shodě	Deklaracja zgodności UE		EU-Megfeleőségi nyilatkozat
Výrobek odpovídá těmto nařízením 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/UE) a (2015/863/UE)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw dotyczącymi: 1. kompatybilność elektromagnetycznej (2014/30/EU) 2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/EU) 3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) oraz (2015/863/UE)		A termék megfelel következő előírásoknak 1. elektromágneses megfelelőség (2014/30/EU) 2. kisfeszültségű előírások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU)

92198	CZ Technická data	PL Specyfikacja techniczna	HU Technikai adatok
110-240 V~, 50/60 Hz ca./approx. 0.5 W	Napájení Spotřeba elektrické energie	Zasilanie Pobór mocy	Hálózati feszültség Teljesítményfelvétel
	Připojení vodičů: pro jednodráťové vedení pro jemné vodiče	Zaciski: do przewodu jednożyłowego dla przewodów z drobnymi żyłami	Csatlakozó: egy tömör vagy sodrott vezeték számára
360° 2 m / 5 m / 2.5 m	Oblast pokrytí Montážní výška min./max./doporučená	Obszar detekcji Min./Maks./Zalecana wysokość montażu	Érzékelési tartomány Szerelési magasság min. / max. / ajánlott
► Fig. 1 2.5m 18°C ① = max. Ø 10 mm ② = max. Ø 6 mm ③ = max. Ø 4 mm	Rozsah dosahu pro Montážní výška Okolní teplota 1 tangenciální 2 radiaľní 3 sedicí	Zasięg przy wysokości montażu Temperatura otoczenia 1 poprzecznie 2 promieniście 3 siedzący	Hatótávolság Szerelési magasság Környezeti hőmérséklet 1 áthaladás 2 megközelítés 3 kis mozgások
II / IP23 Ø 83 x 81 mm -25°C + 50°C	Stupeň krytí / trieda Rozmery Okolní teplota	Stopień ochrony / klasa Wymiary Temperatura otoczenia	Védettség Méretek Környezeti hőmérséklet
78 m²	Monitorovaná plocha při nepřímém pohybu vztáženo na montážní výšku 2,5 m	Monitorowana powierzchnia, gdy czujnik jest zamontowany na wysokości 2,5 m i przy podejściu stycznym	Felügyelt terület, amikor az érzékelő 2,5 m beépítési magasságba van szerelve és oldal- irányú a megközelítés
Kanal 1 (ovládání osvětlení)		Kanal 1 (sterowanie oświetleniem)	
C1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0,5	Kontakt relé nábehovým wolframovým kontaktem Spínací kapacita Kanál 1	Styk przekaźnika jałowy styk wolframowy Moc załączania Kanál 1	Rel kontaktus volfrám záró kontaktus Kapcsolási teljesítmény 1. csatorna
Ip (20ms) = 165 A	max. špičkový proud zapnutí (relé)	maks. prąd rozruchowy (przekaźnik)	max. bekapsolási csúcsáram (Relé)
Kanal 2 (ovládání HVAC) – řízení závislé na pohybu		Kanal 2 (sterowanie HVAC) – zależne od ruchu	
C2 μ - NO 3 A (230 V) cosφ = 1	Kontakt relé bez potenciálu Spínací kapacita Kanál 2	Styk przekaźnika bezpotencjałowy Moc załączania Kanál 1	Rel kontaktus potenciálmentes Kapcsolási teljesítmény 2. csatorna
A Min/Sek B Max/Sek C 2-Min A = 30s - 30min/Test/JL B = 10 - 2000 Lux C = 5 - 120 min	Nastavení pomocí potenciometrů	Ustawienia programowane potencjometrami	Beállítások potenciométerekkel
Doběhový čas kanálu 1 Práh zapnutí kanálu Doběhový čas kanálu 2		Czas załączenia światła kanału 1 Próg zmierzchowy Czas załączenia światła kanału 2	Időzítés 1-es csatorna Megvilágítás Időzítés 2-es csatorna
A = 10 min B = 500 Lux	Tovární nastavení	Ustawienie fabryczne Czas załączenia światła kanału 1 Próg zmierzchowy	Gyári beállítások Időzítés 1-es csatorna Megvilágítás
Schéma zapojení		Schematy połączeń	
Schematické znázornění - při zapojování detektora, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!		Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwracać uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!	
			
92159	Příslušenství Dálkového ovládače IR-PD-Mini	Akcesoria Pilot IR-PD-Mini	Tartoziékok Távirányító IR-PD-Mini
92115	Dálkového ovládače IR-PD3N-2C	Pilot IR-PD3N-2C	Távirányító IR-PD3N-2C
93067	BLE-IR-Adaptér	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapter
10880	Odrúšovací člen	Zestaw do przerwywanego łączu	RC tag
92199	Dráténý koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	Osfona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	Védekozsár BSK (Ø 200 x 90 mm)

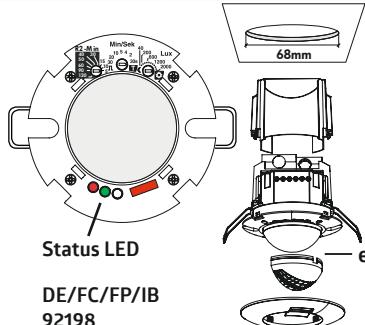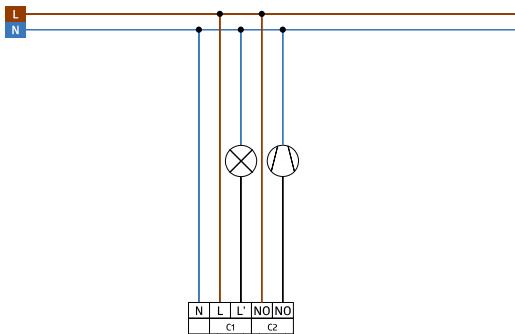



- 1. Svítidlo se nerozsvítí**
- Žárovka může být vadná:
Vyměrite žárovku
 - Výpadek napětí:
Zkontrolujte přívod napětí a pojistky
 - Práh zapnutí není správně nastavený:
práh opravte potenciometrem
 - Čočky detektoru jsou spinavé nebo zakryty jiným předmětem:
Očistěte čočky, odstraňte překážející předměty
- 2. Svítidlo spíná pozdě nebo je detekční zóna příliš malá**
- Detektor je namontován příliš vysoko:
Zkontrolujte montážní výšku, pokud je to nutné, změňte ji.
 - Práh zapnutí není správně nastavený:
- práh opravte potenciometrem
- opravte citlivost detekce
- 3. Svítidlo zůstává stále zapnuto**
- Je detekován stálý zdroj tepelné aktivity (větrák, ústřední topení, pohybující se zvířata...):
Odstaňte zdroj tepla, upravte funkci detektoru pomocí zakrytí čoček. Po uplynutí nastaveného času by mělo svítidlo vypnout.
 - Detektor je spojen paralelně s manuálním spínačem:
Zapojte správně spínač
- 4. Nechťéně spinání světla**
- Pohyb zdrojů tepla v detekční zóně:
- Detektor nemontujte do blízkosti topných těles a ventilátorů.
- Detektor dokáže rozpoznat také zvířata jako pohybující se zdroje tepla.

- 1. Lampa nie zaświeca się**
- Lampa może być wadliwa:
Wymień lampę
 - Brak podłączenia do sieci/zasilania:
Dokonaj sprawdzenia podłączenia do sieci i bezpieczników przez wykwalifikowanego elektryka
 - Nieprawidłowe ustawienie progu zmierzchowego:
Ustawić próg prawidłowo (potencjometrem)
 - Soczewka sensora zabrudzona lub przesłonięta przez jakieś obiekty:
Wyчистić soczewkę, usunąć obiekty
- 2. Lampa zaświeca się zbyt późno lub zasięg detekcji jest zbyt mały**
- Czujnik jest zamontowany za wysoko:
Zamontować czujnik prawidłowo.
 - Nieprawidłowe ustawienie progu zmierzchowego:
- *Ustawić próg prawidłowo (potencjometrem)*
- *Sprawdzić czułość detekcji*
- 3. Lampa pozostaje cały czas zaświecona**
- Wykrywana ciągła aktywność termiczna, np. nawiewy, wentylatory, przewody centralnego ogrzewania, zwierzęta w obszarze detekcji:
Usunąć źródła ciepła. Sprawdzić prawidłowe działanie czujnika zakrywając soczewkę. Po upływie zaprogramowanego czasu załączenia czujnik powinien wyłączyć światło.
 - Czujnik jest podłączony równolegle do ręcznego włącznika nadzorującego:
Prawidłowo podłączycy wyłącznik
- 4. Niezamierzone załączanie światła**
- Poruszające się źródła ciepła w obszarze detekcji:
- *Proszę nie instalować czujnika w pobliżu grzejników, wentylatorów lub nawiewów.*
- *Zwierzęta również są wykrywane jako poruszające się źródła ciepła.*

- 1. A lámpa nem világít**
- Lehet hogy a lámpa hibás:
Cserélje ki a lámpát
 - Nincs hálózati csatlakozás:
Ellenőrizze a csatlakozást és a biztosítékot
 - A bekapsolási fényérték beállítása nem megfelelő:
korrígálja a beállítást
 - A érzékelő lencséje szennyezett vagy más idegen tárgy által takart:
Tisztítsa meg a lencsét vagy távolítsa el az idegen tárgyat
- 2. A bekapsolás késik, vagy az érzékelési tartomány túl kicsi**
- A érzékelő túl magasra került felszerelésre:
Heleyezze át az érzékelőt, amennyiben szükséges.
 - A bekapsolási fényérték beállítása nem megfelelő:
- *korrígálja a beállítást a potenciometterrel*
- *korrígálja az érzékenységet*
- 3. A lámpa állandóan világít**
- Folyamatos termikus érzékelés (pl. ventilátor, fűtőtest vagy kisállat) van az érzékelési területen:
Távolítsa el a hőforrást. Ellenőrizze a érzékelő működését, takarja le a lencsét. Az időzítés lelete után a érzékelőnek ki kell kapcsolnia a világítást.
 - A érzékelő párhuzamosan kapcsolódik egy kapcsolóval:
Kösse be helyesen a kapcsolót
- 4. Nemkívánatos világítás bekapsolás**
- Hőforrás mozgásának érzékelése az érzékelési tartományban:
- *Ne szerelje az érzékelőt fűtőtestek vagy ventilátorok közelébe.*
- *Az érzékelő mozgó hőforrásként az állatokat is érzékelheti.*



Stránka produktu na internetu

Strona produktu w Internecie

Termékoldal az interneten

Code	92198	92198	92198	92198
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhets instruks	EN Safety instructions
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Asennus voidaan toteuttaa ainostaan pättevin sähköaseman toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker frånkoppling från nätspänningen.	Katkaise päivärrita ennen asentamista! Kyseistä tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta.	Utsyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.
	Antalet brytbara laster är begränsat på grund av höga startströmmar som genereras av elektroniska drivdon LED. Vid ett större antal laster, använd en extern kontaktor. Alla typer av anslutna laster måste dämpas (vi rekommenderar att du använder vår dämparkrets RC).	Kytettävien kuormien suuruus on rajoitettu korkean käynnistysvirran vuoksi. Suurien kytettävien kuormien osalta suosittelaan käyttämään erillistä kontaktoria. Kytettävien kuormien pitää olla varustettu kunnollisella häiriönsuodatuksesta (tarvittaessa suosittelen käyttämään meidän erillistä häiriönpoistajaa riittävän suo- datustason takaamiseksi).	Antall armaturer en kan tilkoble begrenses av startstrømmen til de tilkoblede armaturene. Spesielt LED drivere har store startstrømmer. Ved større antall tilkoblede laster, må en benytte en ekstern kontaktor. Det anbefales alltid å benytte RC led i forbindelse med induktive og kapasitive laster. (Artikkel 10880)	The total number of switchable loads is limited due to high inrush currents of electronic ballasts and LED drivers. In case of a large number of connected loads please use an external contactor. For all connected loads, proper interference suppression is obligatory (we recommend to use our arc extinction kits).
	Läs kompletterande datablad och manuallen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisäohje sekä asennushoejet ennen tunnistimen käyttöönottoa. Kyseisten dokumenttien tunteminen on osa vastuullista käyttöä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen før du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnapsforståelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.
Funktion	Toiminto	Bruk	Function	
	Rörelsedetektorn kan användas med fjärrkontroll. För takmontering och inomhusbruk med ett cirkulärt detekteringsområde.	Tunnistin on kauko-ohjattava ja kattoon asennettava pyöreällä valvonta-alueella.	Detektoren har mulighet for justering via fjernkontroll i tillegg til brytere på detektoren. Detektoren har et sirkulært deteksjonsområde.	The device is a remote control-capable motion detector for ceiling mounting (interior applications) having a circular detection area.
	Liiketunnistimet ohjaavat automatisesti valaisusta liikkeen ja valotason mukaan. Tunnistin sytyttää valot, mikäli valotaso on alle asetetun rajan (voidaan asettaa tunnistimeen) ja se havaitsee liikettä. Valot ovat päällä niin kauan kun tunnistin havaitsee liikettä (riippumatta kirkkaudesta), sekä viiveajan.	Bevegelsesdetektorer styrer automatiskt lyset basert på at personer er til stede (bevegelse), og på lysnivået i rommet. Detektorer slår på lyset hvis lysnivået er under den innstilte grenseverdien (som kan stilles inn på enheten) og det i tillegg oppdages bevegelse. Lyset forblir på så lenge detektoren oppdager bevegelser.	Motion detectors automatically control the light, based on people being present (motion) and on the ambient light level. The detector switches the light on if the ambient light level is below a switch-on threshold (which can be set on the device) and movement is detected. The light remains switched on as long as the detector detects movement (independent of the lighting level) plus follow-up time.	

92198

SV Montering

FI Asennus

NO Montering

EN Mounting



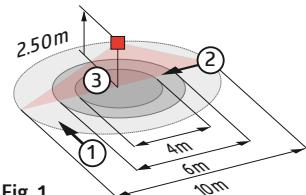


Fig. 1

	①	②	③
2.50 m	Ø 10.00 m	Ø 6.00 m	Ø 4.00 m
5.00 m	Ø 20.00 m	Ø 12.00 m	-

	Montera skyddskåpan när kablarna är anslutna.	Suoja asennetaan kaapelien kytkennän jälkeen.	Monter dekslet när kablene er tilkoblet.	Mount the cover after introduction of the power cables.
	Förhindra störningskällor	Poista häiriölähteet	Avgrens deteksjonsområdet	Exclude sources of interference
	Om detekteringsområdet är för stort eller det finns yta som inte bör övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärmningslameller.	Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja tai se valvoo alueita, joita ei tarvitse tarkkailua, aluetta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tulevilla rajauslevyillä.	Hvis deteksjonsområdet er for stort eller tar med seg områder som ikke ønskes dekket, kan medfølgende avskjermingen benyttes for å begrense deteksjonsområdet.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (e).
	Självtest	Kalibrointivaihe	Testprosedyre	Self-test cycle
	När spänningen ansluts startar en självtest som tar 60 sekunder (LED blinkar). Under självtesten detekterar inte detektorn på rörelse.	Tunnistin suorittaa 60 sekunnin kalibrointivaiheen käyttösähköjen kytkennän jälkeen (merkkiledit vilkkuvat). Kalibrointivaiheen aikana tunnistin ei reagoi liikkeeseen.	Produktet gjør en selvtestsyklus fra første 60 sekundene når spenningen settes på (lysdioder blinker). I løpet av denne tiden reagerer ikke detektoren på bevegelse.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected (LEDs flash). During this time the device does not respond to movement.
	LED indikering efter strömtillslag	Merkledien toiminta tunnistimen käynnistyessä	LED funksjon etter at spenningen er satt på	LED function indicators after each mains recovery
	Standard mode Detektor är programmerad - röd blinkar snabbt (2x/sek). Detektor är inte programmerad - röd blinkar (1x/sek).	Normaali toimintatila - Tunnistin ohjelmotuu - punainen vilkkuu nopeasti (2x/sek.) - Ohjelmoimaton tunnistin - punainen vilkkuu (1x/sek.)	Standard mode - Detektor programmeret - rødt raskt blinkende (2x/sec.) - Detektor er ikke programmeret - rødt blinkende (1x/sec.)	Standard mode - Detector programmed - red flashes quickly (2x/sec.) - Detector not programmed - red flashes (1x/sec.)
	Indikering LED	Merkledien toiminta	LED indikator	LED function indicators
	Rörelse detekterad - röd blinkar	Liikevihun tunnistaminen - punainen vilkkuu	Bevegelse er detektert - rødt blinkende	Motion detection - red flashes
	Impuls mode aktiverad - röd och grön blinkar en gång i 4sek.	Impulssitoiminto on aktivoitu - punainen vilkkuu liikeestä ja vihreä 4 sekunnin välein	Impuls modus aktivert - rødt og grønt blinkende, en gang totalt 4 sek.	Impulse mode active - red and green flash one time all 4sec.
	Återställning hårdvara	Manuaalinen resetointi	Resette produktet	Hardware Reset
	Återställning: Potentiometern ställs i läge "Test" och "Sol" från en annat läge. Det innebär att alla inställningar återgår till fabriksinställningar (alla LED indikeringar blinkar snabbt i 5 sekunder).	Resettoin: Palauta tehdasasetukset asettamalla potentiometrit "Test" ja "aurinko" asentoon mistä tahansa muusta asennosta. Kaikki merkkiledit vilkkuvat nopeasti 5 sekunnin ajan.	För att resetta produktet: Sätt brytaren i stilling "test" och "sol", det som er innstilt på detektoren slettes og settes tilbake til fabrikinnstilte verdier. Alle LED blinker raskt i 5 sek.	Reset: The setting of the potentiometers to "test" and "sun" from any other position causes a reset of the device. That means all other settings are reset to factory settings (fast flashing of all LEDs for 5 seconds).
	EU Declaration of conformity	EU:n vaatimustenmukaisuustodistus	EU erklæring	EU Declaration of conformity
	Produkten överensstämmer med riktlinjerna 1. EMC-direktivet 2014/30/EU 2. Lågspanningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU) och (2015/863/EU)	Tämä tuote noudattaa seuraavia sääönskiä: 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver: 1. EMC-direktiv 2014/30/EU 2. Lavspenningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	This product respects the directives concerning 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)

92198	SV Teknisk data	FI Tekniset tiedot	NO Tekniske data	EN Technical data
110-240 V~, 50/60 Hz ca./approx. 0.5 W	Spänning Strömförbrukning	Jännite Tehonkulutus	Spanning Effekt	Voltage Power input
	Terminal anslutningar: förr enkelledad kabel för fintrådig ledare	Terminaalit: yksisäikeiselle johtimelle monisäikeiselle johtimelle	Tilkoblingsklemmer: for enkernet ledar for ledere med mange kordeler	Terminal clamps: for solid one-wire conductors for fine-stranded conductors
360° 2 m / 5 m / 2.5 m	Detekteringsområde Monteringshöjd min./max. / rekommenderad	Valvonta-alue Asennuskorkeus min./maks./ suositeltu	Deksjons område Monteringshøyde min./maks./ anbefalt	Area of coverage Mounting height min./max./ recommended
 Fig. 1 2.5m 18°C 1 = max. Ø 10 m 2 = max. Ø 6 m 3 = max. Ø 4 m	Detektering vid Monteringshöjd Omgivningstemperatur	Valvonta-alue Asennuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa	Dektsjonsområdet vid monteringshøyde Omgivelsestemperatur	Range of coverage at mounting height Ambient temperature
II / IP23 Ø 83 x 81 mm Mått -25°C + 50°C 78 m²	Skyddsklass / IP- klass Mått Omgivningstemperatur Dekteringsyta vid rörelse, vid monterings höjd 2,5 m	Suojausluokka Mitat Omgivelsestemperatur Valvonta-alue poikittaiselle liikkelle kun tunnistin on asennettu 2,5 m korkeuteen.	Beskyttelsesgrad Dimensjoner Omgivelsestemperatur Dekteringsområdet ved bevegelse, montert på 2,5 m høyde.	Class / Degree of protection Dimensions Ambient temperature Monitored surface, when the detector is mounted at 2,5 m mounting height and for tangential approach
C1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0,5	Kanal 1 (ljudstyrning)	Kanava 1 (valaistuksen ohjaus)	Kanal 1 (lyskontroll)	Channel 1 (lighting control)
I_p (20ms) = 165 A	Relékontakt Volfframkontakt Last Kanal 1	Releens kontaktipinnat volfframipinnoitteella, Kytktentäkapasiteetti Kanava 1	Relékontakt Wolfram kontakt Last Kanal 1	Relay contact tungsten pre-make contact Switching capacity
C2 μ - NO 3 A (230 V) cosφ = 1	Kanal 2 (HVAC-styrning) - rörelseberende	Kanava 2 (HVAC-ohjaus) - liikkeestä riippuvainen	Kanal 2 (HVAC-kontroll) - bevegelsesavhengig	Channel 2 (HVAC contr potential-free (dry))
A Min/Sek B Max Sek Lux C Min/Lux D Max Lux E Min/Lux F Max Lux G Min/Lux H Max Lux I Min/Lux J Max Lux K Min/Lux L Max Lux M Min/Lux N Max Lux O Min/Lux P Max Lux Q Min/Lux R Max Lux S Min/Lux T Max Lux U Min/Lux V Max Lux W Min/Lux X Max Lux Y Min/Lux Z Max Lux A = 30s - 30min/Test/JL B = 10 - 2000 Lux C = 5 - 120 min	Inställningar via potentiometer	Asetukset potentiometreistä	Innstilling via brytere	Settings via potentiometers
A = 10 min B = 500 Lux	Eftergångstid Kanal 1 Tillsägsnivå Eftergångstid Kanal 2	Viveaika Kanava 1 Valaistustason raja-arvo Viveaika Kanava 2	Oppfølgingstid Kanal 1 Grenseverdi for tenninng Oppfølgingstid Kanal 2	Follow-up time channel 1 Switch-on threshold Follow-up time channel 2
Fabriks inställning A = 10 min B = 500 Lux	Fabrikinställning Eftergångstid Kanal 1 Tillsägsnivå	Tehdasasetukset Viveaika Kanava 1 Valaistustason raja-arvo	Fabrikinställning Oppfølgingstid Kanal 1 Grenseverdi for tenninng	Factory settings Follow-up time for channel 1 Switch-on threshold
Kopplingsschema	Kopplingsschema Vid anslutning av detektorn, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kytktentäkaavio	Koblingsskjema	Schematic diagram
				Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the termi- nal connections at the device!
Tillbehör	Lisätarvikkeet	Tilleggsutstyr	Accessory	
92159	Fjärrkontroll IR-PD-Mini	Kaukosäädin IR-PD-Mini	Fjernkontroll IR-PD-Mini	Remote control IR-PD-Mini
92115	Fjärrkontroll IR-PD3N-2C	Kaukosäädin IR-PD3N-2C	Fjernkontroll IR-PD3N-2C	Remote control IR-PD3N-2C
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-AdAPTER	BLE-IR-Adapter (blåtann)	BLE-IR-Adapter
10880	Dämpningskrets RC	RC-häiriönpoistaja	RC-Arc modul (RC ledd)	RC-Arc extinction kit
92199	Skyddskorg BSK (Ø 200 x 90 mm)	Pallosuoja BSK (Ø 200 x 90 mm)	Ballbeskyttelse BSK (Ø 200 x 90 mm)	Wire basket BSK (Ø 200 x 90 mm)

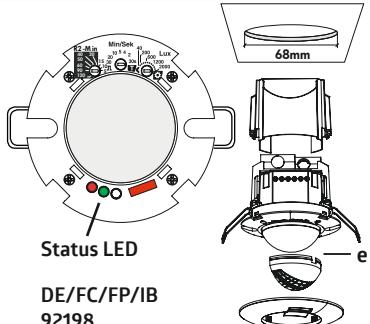

92198

SV	Felsökning	FI	Vianhaku	NO	Feilsøking	EN	Trouble shooting
i	<p>1. Lampan tänds inte</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampan kan vara trasig: Byt lampan Ingen nätnäslutning/ ström: Kontrollera säkring och anslutningen med en behörig elektriker. Fel inställd tillslagsnivå: Ändra inställning av tillslagsnivån (potentiometer) Detektorns lins skyms eller är smutsig: Rengör lins eller flytta föremål 	<p>1. Valaisin ei syty</p> <ul style="list-style-type: none"> Valaisin voi olla viallinen: Vaihda valaisin. Ei syöttösahkoo: Tarkastuta kytkennät ja johdon suojaatkaisija sähkoasentajalla. Vääärä hämäräkytkinasetus: Korjaa hämäräkytkinasetus Linssi on likainen tai sen edessä on esteitä: Puhdistaa linssi, siirrä esteet. 	<p>1. Lampen lyser ikke</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampen kan være defekt: Byt lampe Ingen spenning til utstyret Kontroller tilkobling og sikring, skal utføres av kvalifisert elektriker Feil innstilling av lys eller tid: Riktig innstilling av tidsfel Smuss eller andre elementer hindrer detektoren i å detektere personen: Rengjør lensen, fjern gjenstander 	<p>1. Lamp does not light up</p> <ul style="list-style-type: none"> Lamp may be defect: Replace lamp No mains connection/power: Check connection and mains fuse by qualified electrician Incorrect setting of switch-on threshold: Correct setting of threshold (potentiometer) Lens of sensor unit obstructed by dirt or other objects: Clean lens 			
	<p>2. Lampan tänds för sent eller är detekteringsområdet för litet</p> <ul style="list-style-type: none"> Detektorn är monterad för högt: Justera monteringen vid behov. Fel inställd tillslagsnivå: - Andra inställning av tillslagsnivån (potentiometer) - Andra detekteringsområde 	<p>2. Valaisin sytettää liian myöhään tai valvonta-alue on liian pieni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tunnistin on asennettu liian korkealle: Korjaa asennus tarvittaessa. Vääärä hämäräkytkinasetus: - Korjaa hämäräkytkinasetus - Korjaa tunnistimen herkkyyss 	<p>2. Lampen slås PÅ för sent eller deteksjonsområdet er for lite</p> <ul style="list-style-type: none"> Detektoren er montert for høy: Korriger monterings høyden om nødvendig. Feil innstilling av grenseverdi: - Riktig innstilling av grenseverdi - Korrigér deteksjonsfølsomheten 	<p>2. Lamp turns ON too late or detection range too small</p> <ul style="list-style-type: none"> The detector is mounted too high: Correct mounting height if required. Incorrect setting of switch-on threshold: - Correct setting of threshold (potentiometer) - Correct the detection sensitivity 			
	<p>3. Lampan lyser kontinuerligt</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig värme detekteras i detekteringsområdet: Ta bort värmekälla. Kontrollera att detektorn fungerar genom att täcka linsen. Efter eftergångstiden skall detektorn släcka. Detektorn är ansluten parallellt med en manuell brytare: Anslut brytaren korrekt 	<p>3. Valaisin on jatkuvasti päällä</p> <ul style="list-style-type: none"> Valvonta-alueella on häiriöllinen liikkuva lämmönlähdde: Poista lämmönlädde. Tarkista tunnistimen normaalilla toimintalla linssi rajauslevyllä. Tunnistin sammuttaa valot viiveajan jälkeen. Tunnistin on kytketty rinnakkain pakko-ohjauskytkimen kanssa: Tarkista kytkimen asento. 	<p>3. Lampen forblir PÅ kontinuerlig</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig termisk bevegelse innenfor deteksjonsområdet: Fjern varmekilden. Kontroller at detektoren fungerer som den skal ved å dekke til lensen. Etter utløpt tid, skal detektoren slå AV bevegelsen. Detektoren er koblet parallelt med en manuell overstyrningsbryter: Koble bryteren riktig 	<p>3. Lamp stays ON continuously</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuous thermal activity detected within detection area: Remove heat source. Check proper function of the detector by covering the lens. After expiry of the follow-up time, the detector has to turn OFF lighting. The detector is connected in parallel to a manual override switch: Connect switch correctly 			
	<p>4. Oregelbundet tillslag av belysningen</p> <ul style="list-style-type: none"> Rörelse av värmekällor inom detekteringsområdet: Montera inte detektorn i närheten av element, fläktar eller luftventiler. - Djur kan även detekteras som värmekällor 	<p>4. Tarpeeton valojen sytyminen</p> <ul style="list-style-type: none"> Valvonta-alueella on häiriöllinen liikkuva lämmönlähdde: - Älä asenna tunnistinta tuulettimen tai ilmanvaihtokanaviin läheille. - Eläimet ovat myös häiriöllisia liikkuvia lämmönlähteitä 	<p>4. Lyset skrur seg på utsiktet</p> <ul style="list-style-type: none"> Bevegelse av varmekilder innenfor deteksjonsområdet: - Ikke installér detektoren i nærheten av radiatorer, vifter eller luftventiler. - Dyr blir også oppdaget som varmekilder i bevegelse. 	<p>4. Unintended switching of light</p> <ul style="list-style-type: none"> Movement of heat sources within detection area: - Do not install the detector in the vicinity of radiators, fans or air vents. - Animals are detected as moving heat sources, too. 			
	<p>Produktsida på internet</p>	<p>Tuotesivu internetissä</p>	<p>Produktside på internett</p>	<p>Product page on the internet</p>			